

3xXRUHAKXS 120/50-12/20
I KIERUNEK ZASILANIA DOD GPZ


3xXRUHAKXS 120/50-12/20
II KIERUNEK ZASILANIA DOD GPZ

PODZIAŁ SIECI DLA
II KIERUNKU ZASILANIA

STR Nr 2 – 2x630 kVA 15/0,4 kV

STR Nr 1 – 2x630 kVA 15/0,4 kV

2 x NZ 110/117

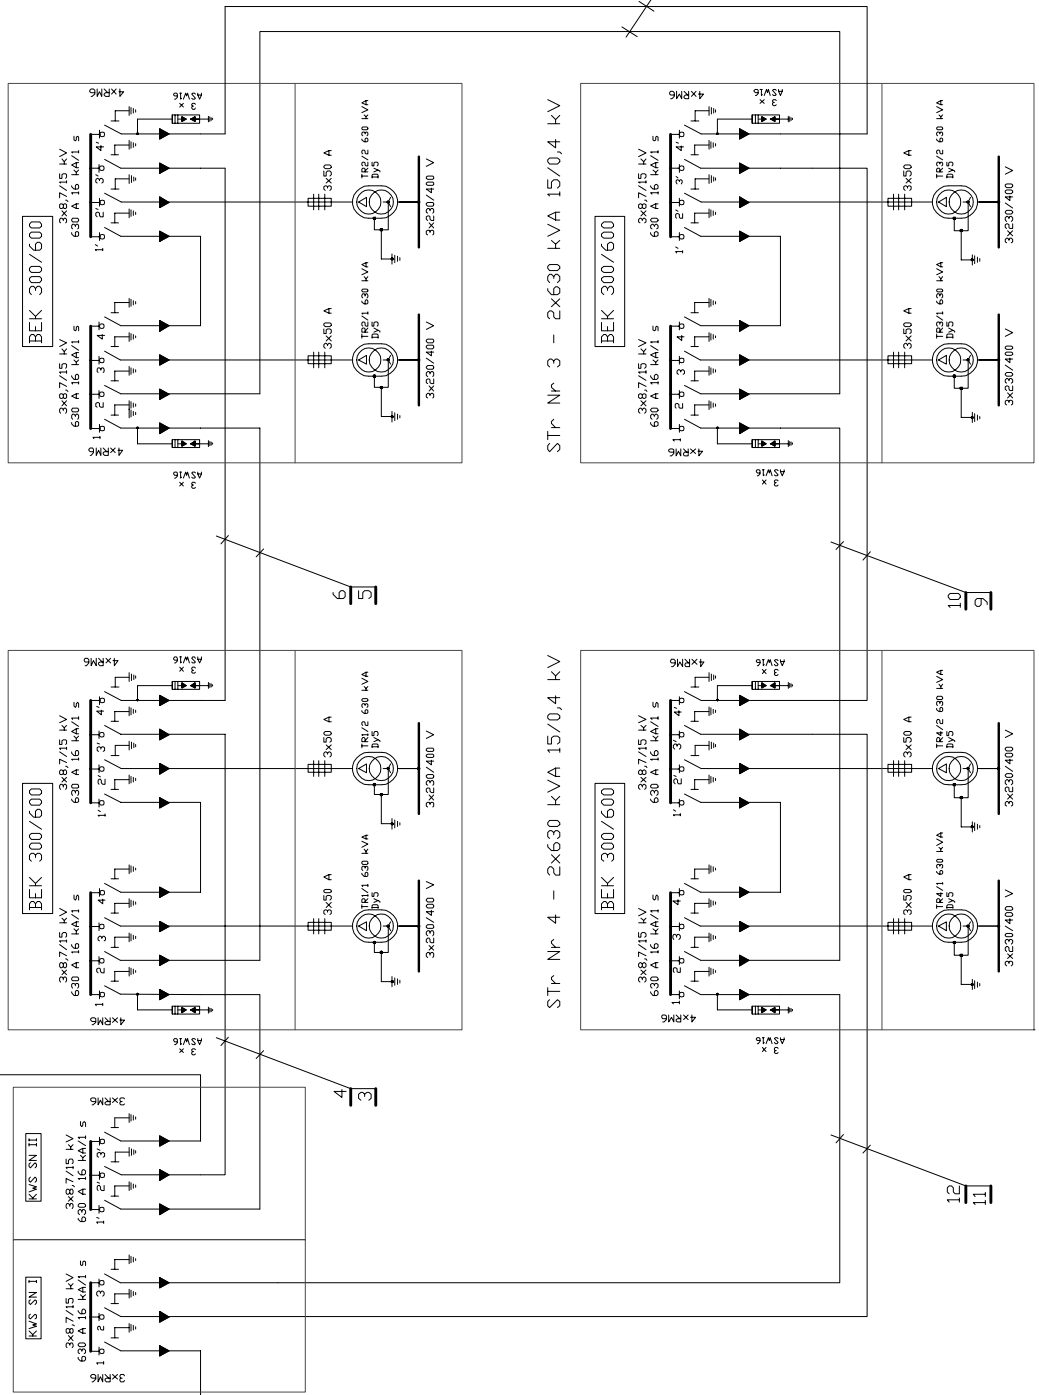

PODZIAŁ SIECI DLA
II KIERUNKU ZASILANIA

LISTA KABLOWA

Lp	TYP KABLA	l [m]	TRASA	Nr kabla
1	3xXRUHAKXS 120/50-12/20	2900	GPZ S1-SN; NZ 110/173-I-3'	1
2	3xXRUHAKXS 120/50-12/20	1800	GPZ SII-SN; NZ 110/173-II-1	2
3	3xXRUHAKXS 120/50-12/20	800	NZ 110/173-I-I-1'; STR Nr1-1	3
4	3xXRUHAKXS 120/50-12/20	800	NZ 110/173-I-2'; STR Nr1-3'	4
5	3xXRUHAKXS 120/50-12/20	3000	STR Nr1-2'; STR Nr2-1	5
6	3xXRUHAKXS 120/50-12/20	3000	STR Nr1-4'; STR Nr2-3'	6
7	3xXRUHAKXS 120/50-12/20	2000	STR Nr2-2'; STR Nr3-2	7
8	3xXRUHAKXS 120/50-12/20	2000	STR Nr2-4'; STR Nr3-4'	8
9	3xXRUHAKXS 120/50-12/20	1000	STR Nr3-1'; STR Nr4-2	9
10	3xXRUHAKXS 120/50-12/20	1000	STR Nr3-3'; STR Nr4-4'	10
11	3xXRUHAKXS 120/50-12/20	2600	STR Nr 4-I; NZ110/173-I-3	11
12	3xXRUHAKXS 120/50-12/20	2600	STR Nr4-3'; NZ 110/173-I-2	12