

441

✕ słup kompozytowy h = 7 m

2.6 słup nr 6/obwód zasilania II

⌚ złącze kablowe wg rysunku 4

Projekt zasilania i sterowania szlabanami
zostanie opublikowany w jednym z kolejnych
numerów „elektro.info”.


442

443

Typ kabla	Klasa	Źródło zasilania	Długość, w [m]	Moc P_z , w [kW]
YAKXS 4×120	1; 2; 3; 4	STSRs 15/250	150	90
YAKXS 4×120	1; 5; 6; 7; 8	STSRs 15/250	150	70
YAKXS 4×120	1; 5; 6; 7; 9; 10	STSRs 15/250	220	50
YKY 4×16	1; 3; 13	STSRs 15/250	220	8,63
YKY 5×4	1; 2; 3; 13; 14	STSRs 15/250	150	2
YKY 4×95	14; 13; 3	ZP 330 kVA	50	50
YKY 4×120	14; 13; 3; 9; 10	ZP 330 kVA	100	80
YKY 4×120	14; 13; 3; 9; 7; 8	ZP 330 kVA	150	60
YKY 5×10	13; 11; 12	SON	50	5

eWN

2.7

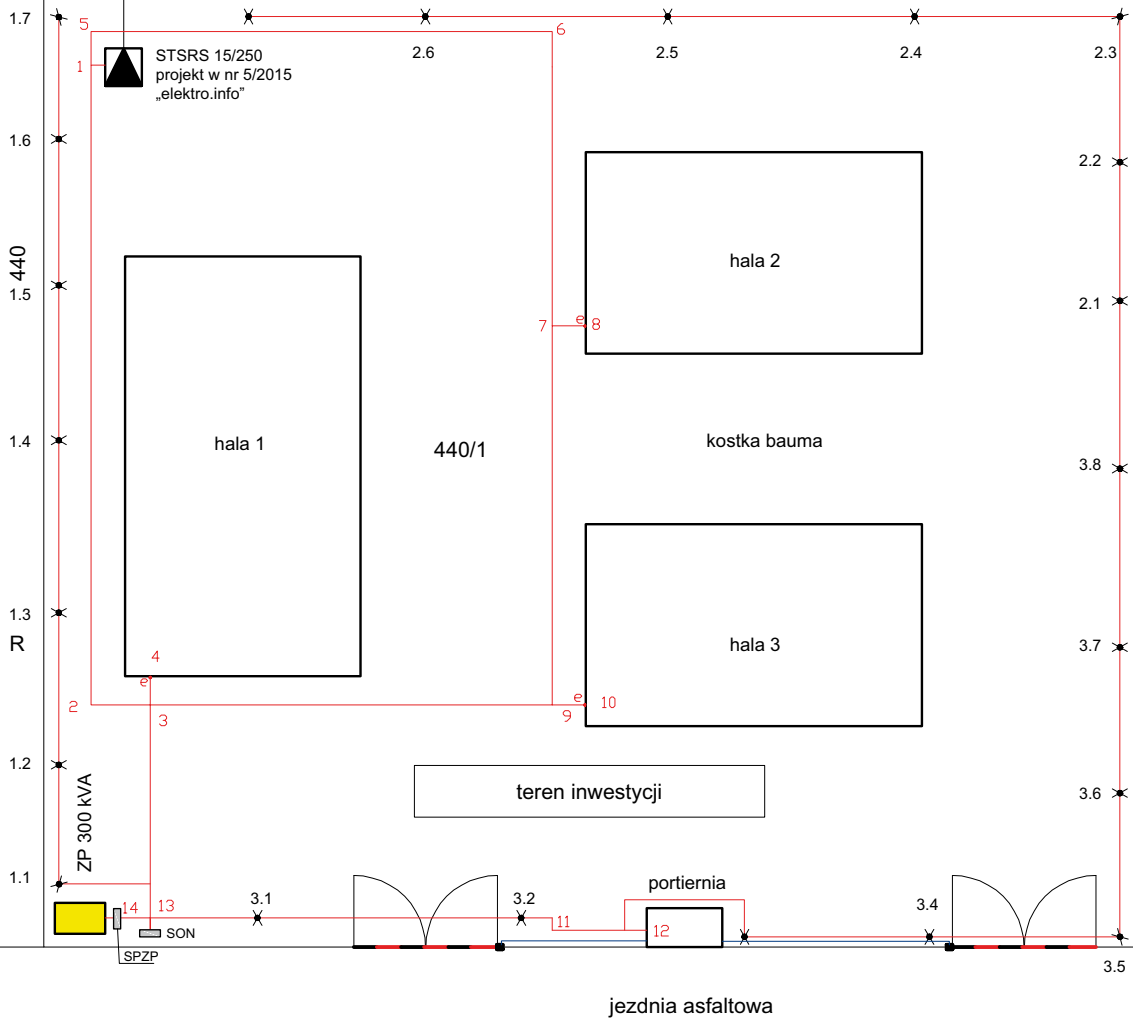

L

370