



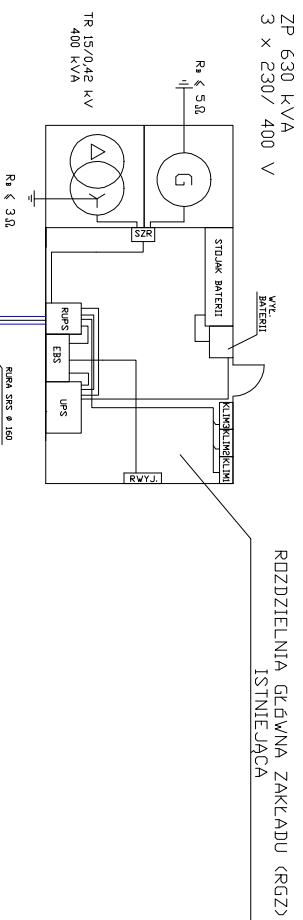

UWAGA
ROZDZIELNICĘ RI ORAZ PRZEWODY SZYNOWE KC-100 ZASILĄC W UKŁADZIE IT.
OBWODY ZASILANE Z ROZDZIELNICZY RD WYKONAĆ W UKŁADZIE ZASILANIA TN-S.

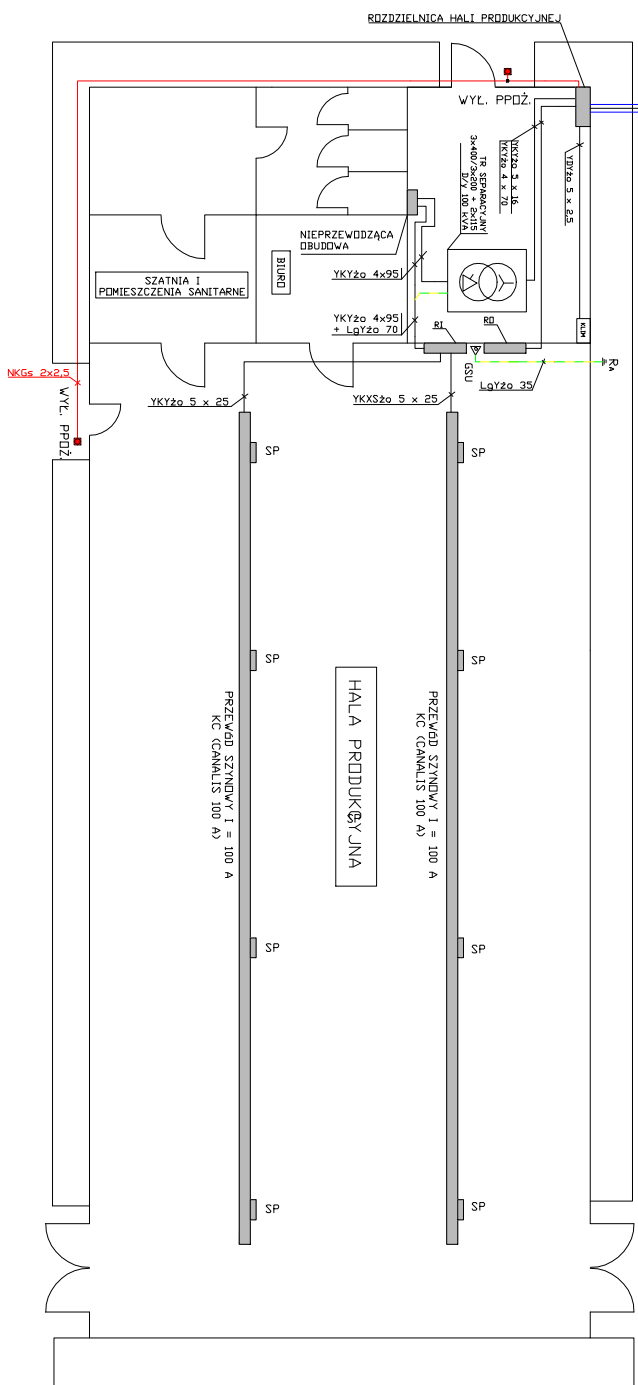

RYSI: PLAN INSTALACJI