


TE/3

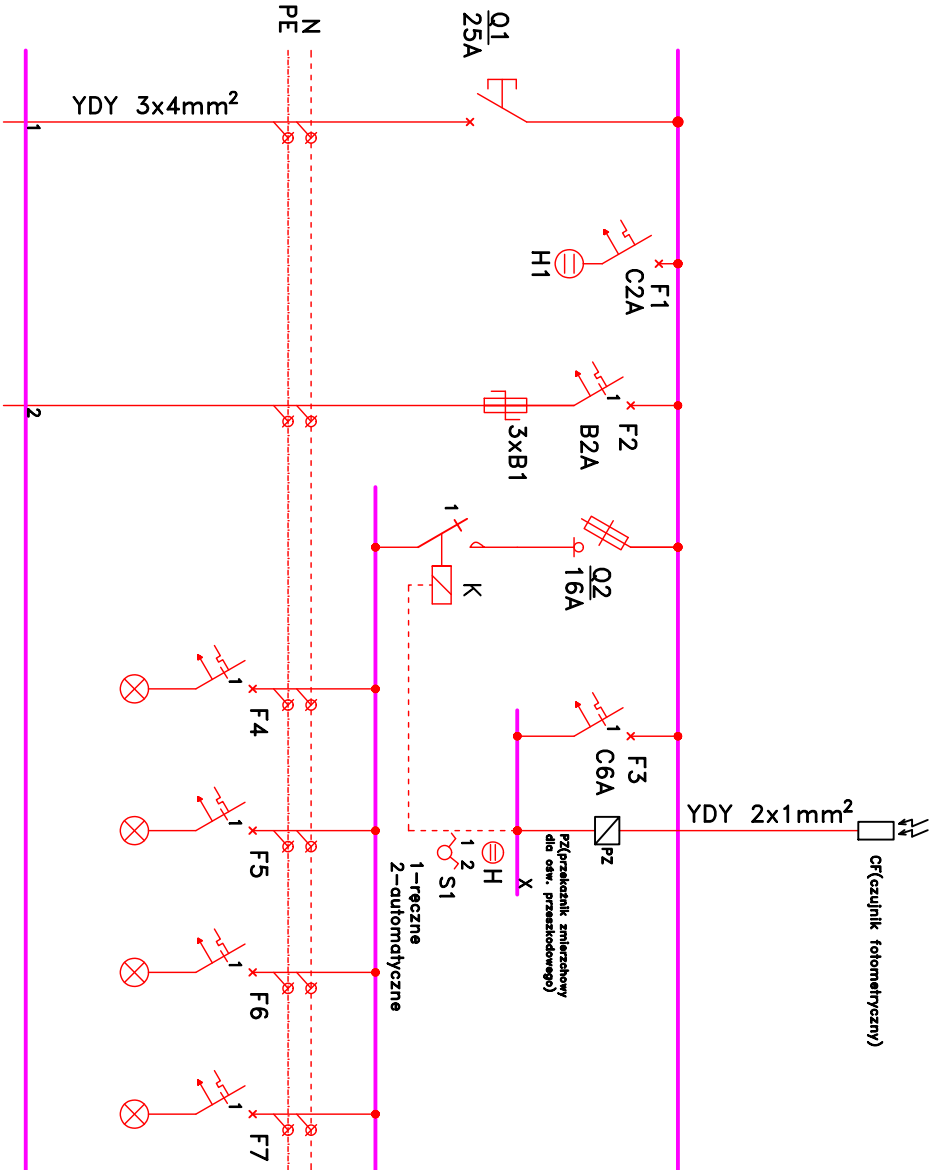

zasilanie z tablicy RG budynku

ODBIORY		oświetlenie przeszkodowe		oświetlenie przeszkodowe		oświetlenie przeszkodowe		oświetlenie przeszkodowe	
ΣPo(kW)		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Zabezpieczenie		C6A	C6A	C6A	C6A	C6A	C6A	C6A	C6A
Kabel (przewód) zasilający (mm²)		YKXSzo 3x2,5mm²	YKXSzo 3x2,5mm²	YKXSzo 3x2,5mm²	YKXSzo 3x2,5mm²	YKXSzo 3x2,5mm²	YKXSzo 3x2,5mm²	YKXSzo 3x2,5mm²	YKXSzo 3x2,5mm²
Nr obwodu		1	2	3	4				

		WOUSKOWE BIURO STUDIÓW PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I LOTNISKOWYCH	
Rok założenia 1948		00-560 Warszawa, ul. Makłowska 35 tel. 621-45-10 fax 623-74-86 dyrektor 623 27 13	
Tyt. LADOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW SANITARNYCH SPSK NR 1 PAM W SZCZECINIE		Faza P.B.W.	Skala podzielenik 2009
Proj. mgr inż. LESZEK BOŻEK	Proj.	Wz-44/04	Wz-44/04
Oprrc. mgr inż. TOMASZ KLODA	Oprrc.	Wz-37/01	Wz-37/01
Spr. mgr inż. JULIAN WIATR	Spr.	Wz-37/01	Wz-37/01
Tyt. Rys. Schemat zasadniczy tablicy TE3		E-8	