
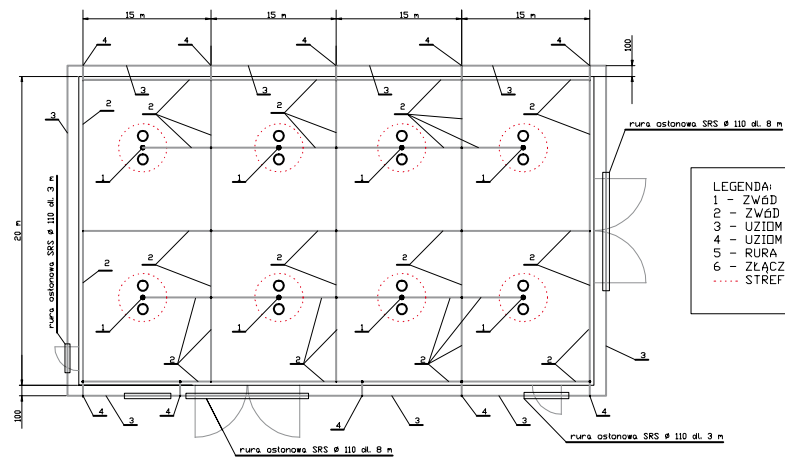
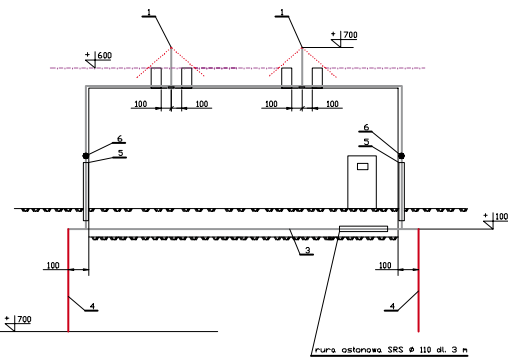
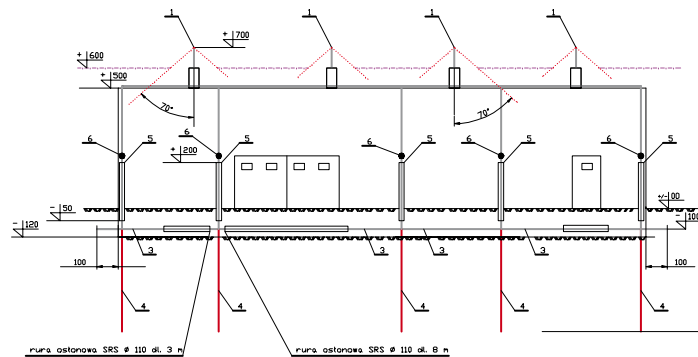


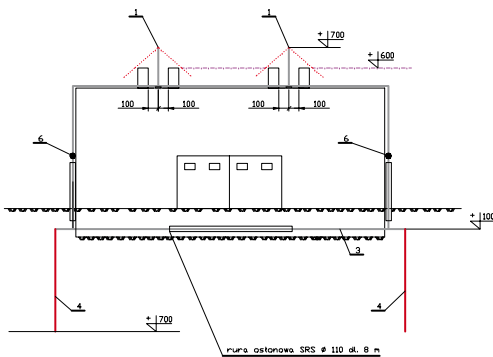

- LEGENDA:
- 1 - ZWOD PIONOWY $h=2$ m
 - 2 - ZWOD POZIOMY Fe-Zn $\varnothing 8$
 - 3 - UZIOM POZIOMY Fe-Zn 30×4
 - 4 - UZIOM PIONOWY POWLEKANY Cu $\varnothing 16$
 - 5 - RURA OSŁONOWA $\varnothing 50$ ODPORNA NA PROMIENIOWANIE UV
 - 6 - ZŁĄCZE KONTROLNE
 - STREFA OCHRONY ZWODÓW PIONOWYCH

UWAGA

UZIOM POZIOMY UKŁADAĆ W ODLEGŁOŚCI 1 m OD OBRYSU BUDYNKU.

RURY OSŁONOWE USZCZELNIĆ OD PRZEDOSTAWANIA SIĘ WODY.

POŁĄCZENIA UZIOMU POZIOMEGO Z UZIOMAMI PIONOWYMI NALEŻY WYKONAĆ W SPOSÓB TRWAŁY I ZABEZPIECZYĆ PRZED KORODZJĄ. REZYSTANCJA UZIEMIENIA $R_u \leq 10 \Omega$.

ZWODY POZIOME MOCOWAĆ Z WYKORZYSTANIEM PODSTAWEK PREFABRYKOWANYCH MOCOWANYCH DO DACHU BUDYNKU W OŚTĘPACH OKREŚLONYCH W DTR PRODUCENTA.

POZIOM OCHRONY OBIEKTU - III.